PLAN COFRAJ ANTRETOAZA DE CAPAT TABLIER REABILITAT JILAVELE (DESCHIDERILE 1, 2)

SECTIUNE TRANSVERSALA A–A
Scara 1:50

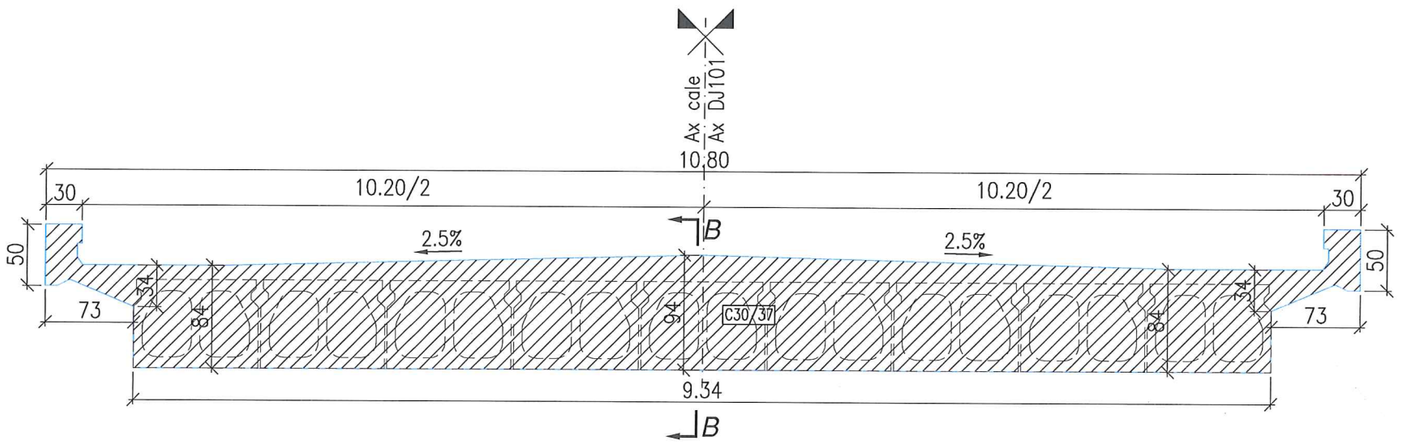

SECTIUNE LONGITUDINALA B–B
Scara 1:50

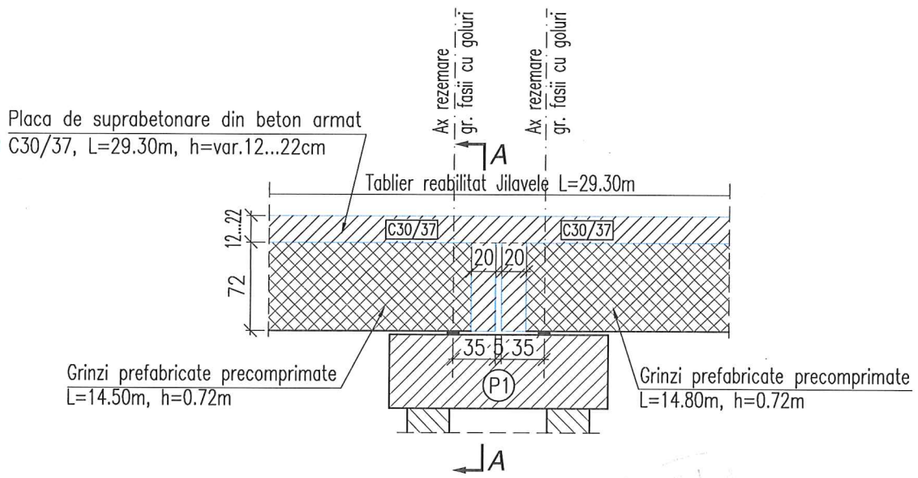

SECTIUNE LONGITUDINALA B–B
Scara 1:50

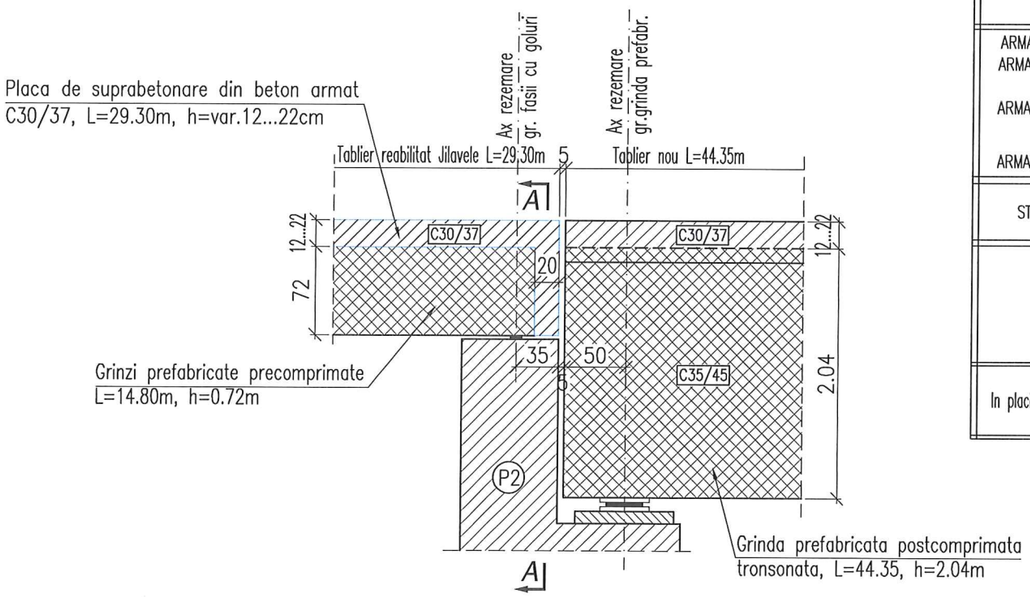

OTEL BETON:
ARMATURA DE REZISTENTA: S420 (echivalent PC60) ARMATURA REZISTENTA IN PLASE PENTRU COMPRESIUNE LOCALA: S255 (echivalent OB37) ø6...14 S235 (echivalent OB37) ø14...40 ARMATURA CONSTRUCTIVA: S355 (echivalent PC52) ø6...14 S345 (echivalent PC52) ø16...28 ARMATURA MONTAJ: S255 (echivalent OB37) ø6...14
STRATURI DE ACOPERIRE CU BETON: 30mm

BETOANE	Clasa de rezistenta	Clasa de expunere	(A/C)max	Conditii min/max compozitie beton					
				Dozaj min. ciment, kg/mc	Continut minim aer antrenat	Continut maxim cloruri	Dimensiunea maxima a agregatului, mm	Tip ciment	Consistenta betonului proaspat, mm
In placi de suprabetonare, antretoaze	C30/37	XC3 si XA1	0,55	300	min. 4,5%(val.medii)/ min. 4%(val. individ.)	Cl 0,20 (0,20%)	32 mm	CEM IIA-S 42,5N	S3/ 100...150mm

P.T. + D.D.E.	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	CERINTA	NR. REFERAT
VERIFICATOR ATESTAT	Ing. A. Tanasescu		A4,B2,D2	REFERAT NR.
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L BUCURESTI			BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA	PROIECT NR. P 234
PROIECTAT	Ing. S. Tataru		SCARA 1:50	POD PESTE RAUL PRAHOVA LA DRIDU, DJ 101 km 52+759 PLAN COFRAJ ANTRETOAZA DE CAPAT TABLIER REABILITAT JILAVELE (DESCHIDERILE 1, 2)	FAZA: P.T.+D.D.E.
VERIFICAT	Ing. G. Ariton				
SEF LUCRARE	Ing. M. Petre		2012		31