



M	Ø	LUNG.	BUC.	S255 (OB37)	S420 (PC60)
1	12	0.60	2	8	10
2	12	1.20	2	10	10
3	10	5.10	4	10	10
4	10	3.80	4	10	10
5	10	1.10	20	22.00	15.20
6	8	0.32	36	11.52	
7	10	0.44	8		3.52
8	8	1.63	6	9.78	
9	8	1.55	6	9.30	
TOTAL ml / Ø				30.60	22.00
TOTAL kg / ml				0.395	0.617
TOTAL kg / Ø				13	14
TOTAL PE TIP DE OTEL				27	29
TOTAL 5 elemente/antretoaza				280	

CERINȚE DE CALITATE :

- Beton: C40/50
- Otel prețensionat: bare Y1050, Ø26.5mm
- efortul de control : $P_{max}=400kN$
- Otel beton: S255, S420
- Acoperirea armăturii: 5cm la etrieri

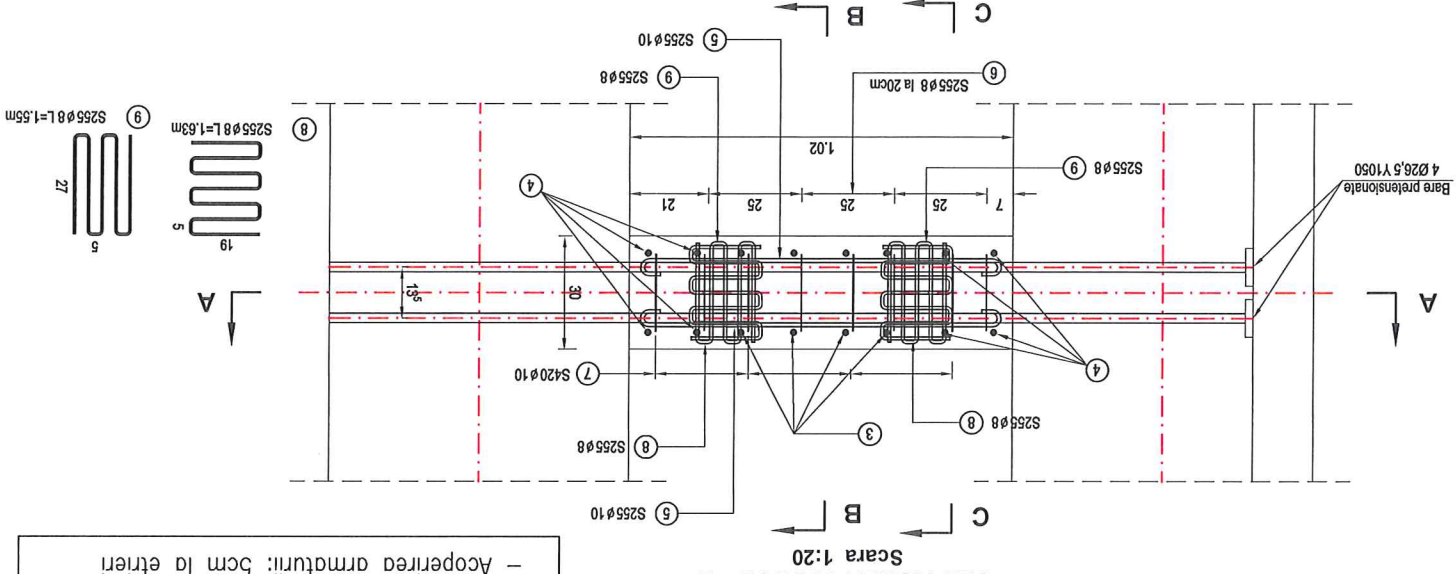

P.T. + D.D.E.	NUME SI PRENUME	SEMANTURA	CERINTA	NR. REFERAT	REFERAT NR.
VERIFICATOR ATESTAT	Ing. A. Tanasescu				
PROIECTANT	Ing. S. Tataru				
VERIFICAT	Ing. G. Arlton				
SEF LUCRARE	Ing. M. Petre				
BUCURESTI					
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.					
BENEFICIAR:					
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA					
PROIECT NR. P 234					
FAZA:					
PLAN ARMARE ANTRETOAZA DE REAZEM					
TABLIER NOU (DESCHIDEREA 3)					
POD PESTE RAUL PRAHOVA LA DRIDU,					
DJ 101 km 52+759					
2012					
1:20					
SCARA					
29					

NOTA :

Planșa curentă prevede armarea unui panou de antretoaza marginală. Restul panourilor se vor arma în mod identic. Extrasul de armatură este întocmit pentru întreaga antretoaza.

